

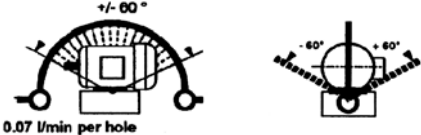
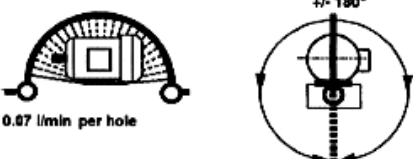






Schutzart	Schutz gegen	Testaufbau
<b>IPX1</b>	<b>Tropfwasser</b>	
<b>IPX2</b>	<b>Tropfwasser unter 15°</b>	
<b>IPX3</b>	<b>Sprühwasser</b>	
<b>IPX4</b>	<b>Spritzwasser</b>	
<b>IPX5</b>	<b>Wasserstrahl</b>	<p data-bbox="1174 969 1294 1070"> <math>qv = 12,5 \text{ l/min}</math>  <math>p \sim 0,3 \text{ bar}</math>  <math>t = 1 \text{ min/m}^2</math>  <math>&gt; 3 \text{ min}</math> </p> 
<b>IPX6</b>	<b>Druckwasserstrahl</b>	<p data-bbox="1174 1238 1294 1339"> <math>qv = 100 \text{ l/min}</math>  <math>p \sim 1 \text{ bar}</math>  <math>t = 1 \text{ min/m}^2</math>  <math>&gt; 3 \text{ min}</math> </p> 
<b>IPX7</b>	<b>Zeitweilige Flutung</b>	<p data-bbox="1238 1496 1334 1518"><math>t = 30 \text{ min}</math></p> 
<b>IPX8</b>	<b>Dauerflutung</b>	<p data-bbox="1190 1686 1374 1709"><math>t = \infty \text{ IPX8} &gt; \text{IPX7}</math></p> 
<b>IPX9K</b>	<p data-bbox="611 1955 863 2022"><b>Flachstrahldüse auf Drehtisch</b></p> <p data-bbox="611 2022 887 2179"> <math>qv = 14 - 16 \text{ l/min}</math>  <math>8.000 - 10.000 \text{ kPa}</math>  Wassertemp. <math>+80^\circ\text{C} \pm 5</math>  Dauer: 30 sec. je Position  Test entspricht Reinigung mit Dampfstrahldüse </p>	